


吊り防振・断熱具 引張試験表

試験方法	引張強度
引張試験	3923N (400kgf)

()内は従来単位を示す

油圧試験器にて矢印方向に引張試験

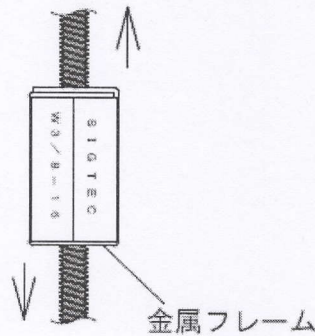

使用ボルト W3/8-16

試験状態 フレームが変形開始した。

- 熱伝導率 天然ゴム : 0.13W/m·k
- 鉄 : 75.36W/m·k
- 鉄の約1/580

*目安としての参考値です。保証値ではありません。

*安全率は使用状態、状況により異なりますので十分に考慮してご使用ください。

平成25年3月28日

株式会社シグテックファスナー



ホームページ www.sigtec-f.com