

アシバツナギツインタイプ引張試験成績書


コンクリート用

品番	コンクリート厚 (mm)	試験材	最大引張強度	状態
ATC-40	60以上	仕切石 120×150×600 圧縮強度 33.4N/mm ² (340Kgf/cm ²) 下穴径×ねじ込み深さ 5.5mm×37mm	8,826N(900kgf)	抜け

高ナットカーリング部最大引張強度 19,613N(2,000kgf)

■試験状態

試験材にアシバツナギツインタイプ各種ネジをねじ込み、油圧試験機で引張試験をし最大平均値を計測。

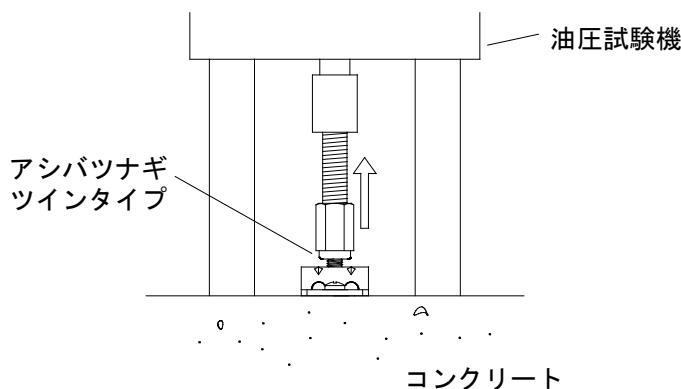

- * 締結下地に直角にねじ込み曲げ方向の荷重が掛からない状態で接続して下さい。
- * 施工状態の良し悪しで記載した最大引張強度は大きな差が生じますので十分配慮して下さい。
- * 締結用ネジは二本均等に締め付けて下さい。
- * 各々のネジは締め過ぎると、著しく引張強度は低下またはトラブルの原因となります。
- * 穿孔に際しては、穴内の切粉除去をし下穴径及び穿孔深さは厳守して下さい。(下穴径は過少、過大では最大引張強度の保証は出来ません。)
- * 十分な安全率を考慮して施工を行って下さい。

令和元年8月29日

イイファス株式会社 / (株) シグテックファスナー

詳しい情報はこちらから <http://www.iifas.jp> Email: sales@iifas.jp

